



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2014CCC0304-1725782
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: TGC2-80, TGC2-95

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

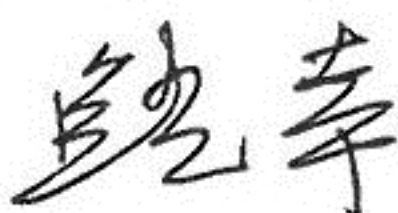

样品名称: 交流接触器 型 号: TGC2-80,TGC2-95 数 量: 16 台 收样日期: 2014-01-17 完成日期: 2014-02-07 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGC2-80,TGC2-95 Ui: 660V; 使用类别:AC-3,AC-4; 极数:3P. TGC2-80: Ith: 125A; AC-3: Ue/ Ie:AC220V/80A,AC380V/80A,AC660V/49A; AC-4: Ue/ Ie:AC220V/37A,AC380V/37A,AC660V/17.3A; TGC2-95: Ith: 125A; AC-3: Ue/ Ie:AC220V/95A,AC380V/95A,AC660V/49A; AC-4: Ue/ Ie:AC220V/44A,AC380V/44A,AC660V/21.3A; Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 触头种类和对数: 1NO,1NC; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.	
签发人: 鲍 幸 签名:  签发日期: 2014-02-01	
备 注: 1. 产品认证变更申请书上该产品的生产企业地址变更为: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号; 该产品的线圈匝数及线径变更为: 见本报告第 4 页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第 8 页; 变更前该产品的生产企业地址为: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区; 变更前该产品的线圈匝数及线径为: 见原报告第 4 页; 变更前该产品的安全件为: 见原报告第 8 页; 2.原 CCC 认可报告编号: C009-A2012CCC0304-1347537; 3.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原 CCC 证书编号: 2009010304378330; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	


报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-14B0066-S
首页	√	1	03601-A-14B0066-S
报告的组成	√	1	03601-A-14B0066-S
安全型式试验报告	√	29	03601-A-14B0066-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

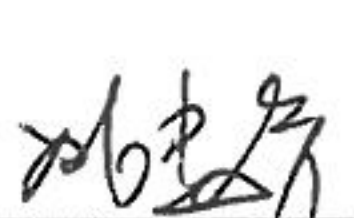申请编号: A2014CCC0304-1725782 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: TGC2-80,TGC2-95 样品数量: 16 台 样品生产序号: / 收样日期: 2014-01-17 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验依据标准: GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本认证申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGC2-80,TGC2-95 Ui: 660V; 使用类别:AC-3,AC-4; 极数:3P. TGC2-80: Ith: 125A; AC-3: Ue/ Ie:AC220V/80A,AC380V/80A,AC660V/49A; AC-4: Ue/ Ie:AC220V/37A,AC380V/37A,AC660V/17.3A; TGC2-95: Ith: 125A; AC-3: Ue/ Ie:AC220V/95A,AC380V/95A,AC660V/49A; AC-4: Ue/ Ie:AC220V/44A,AC380V/44A,AC660V/21.3A; Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 触头种类和对数: 1NO,1NC; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.	
主检: 戴维强 签名:  日期: 2014-03-01	 (检测机构名称、盖章) 2014 年 03 月 01 日
审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2014-03-01	
签发: 鲍 幸 签名:  日期: 2014-03-01	
备注	1. 产品认证变更申请书上该产品的生产企业地址变更为: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号; 该产品的线圈匝数及线径变更为: 见本报告第 4 页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第 8 页; 变更前该产品的生产企业地址为: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区; 变更前该产品的线圈匝数及线径为: 见原报告第 4 页; 变更前该产品的安全件为: 见原报告第 8 页; 2.原 CCC 认可报告编号: C009-A2012CCC0304-1347537; 3.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原 CCC 证书编号: 2009010304378330; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。