



国家强制性产品认证 试验报告


☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1346720
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX8-37、CJX8-45

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所

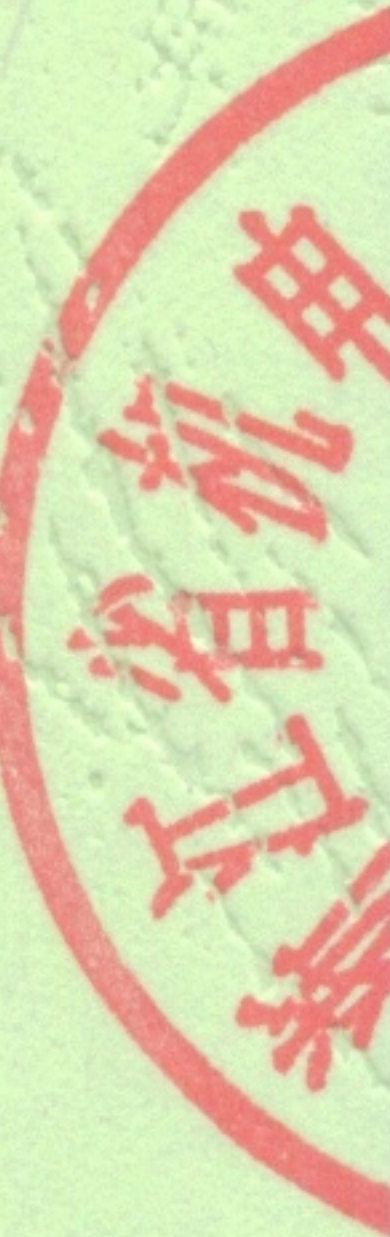

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1346720

(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格: CJX8-37、CJX8-45

样品数量: 14

样品生产序号: /

收样日期: 2012-06-25

样品来源: 企业送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准: GB14048.4-2010

《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX8-37 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 37A(AC220V、AC380V)、21A(AC660V)(AC-3); Ie: 18A(AC220V、AC380V)、9A(AC660V)(AC-4); Ui: AC660V; Ith: 45A; CJX8-45 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 45A(AC220V、AC380V)、25A(AC660V)(AC-3); Ie: 24A(AC220V、AC380V)、12A(AC660V)(AC-4); Ui: AC660V; Ith: 60A; Uimp: 8kV; Us: AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V; 极数: 3P; 使用类别: AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.8A; Ui: AC660V; Ith: 10A; Uimp: 8kV

主检: 高云燕

签名: 高云燕

日期: 2012.08.12

审核: 袁科锋

签名: 袁科锋

日期: 2012.08.12

签发: 杜量

签名: 杜量

日期: 2012.08.13

浙江省机电产品质量检测所
2012年08月13日

见附表1

备注